

Пользователь ТзОВ"Прохолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


17.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x CTE 354A8 ED

Мощность	kW	16,911		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 9880

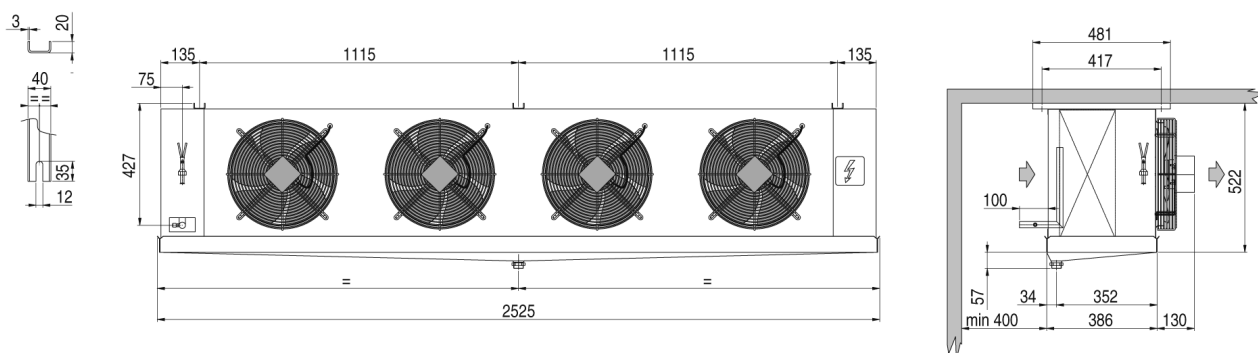

Вес	kg	96,000		
Внешняя поверхность	m2	11,05	Внутренняя поверхность	m2 46,50
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение	42 mm
Объем труб	dm3	19,40	Расстояние между ламелями	mm 8.5
Сливное подсоединение		1" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	8100
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm 350
Поток воздуха	m3/h	9880	Выброс воздуха	m 21,0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин 1420
Вентил.	A	3,84	Суммарная мощность	Watt 740
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	51		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.