

Пользователь ТзОВ"Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


17.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x CTE 355A8 ED

Мощность	kW	21,136		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 12350

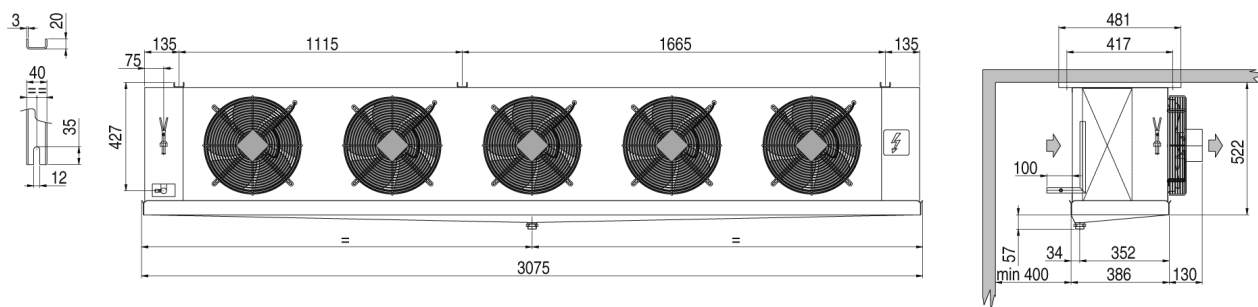

Вес	kg	128,000		
Внешняя поверхность	m2	13,81	Внутренняя поверхность	m2 58,10
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение	42 mm
Объём труб	dm3	24,30	Расстояние между ламелями	mm 8.5
Сливное подсоединение		1" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	9900
Вентилятор	n.	5	Диаметр	mm 350
Поток воздуха	m3/h	12350	Выброс воздуха	m 23,0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин 1420
Вентил.	A	4,8	Суммарная мощность	Watt 925
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	52		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.