

Пользователь ТзОВ"Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель



15.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x CTE 41M6 ED

Мощность	kW	2,409		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 1640

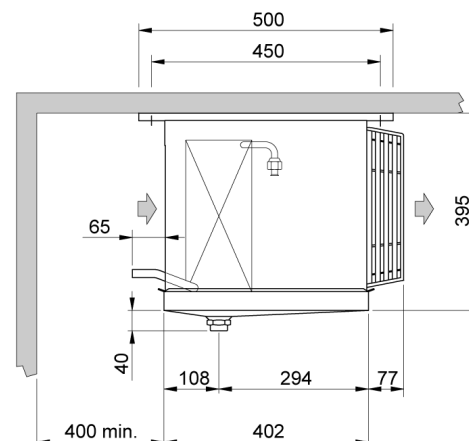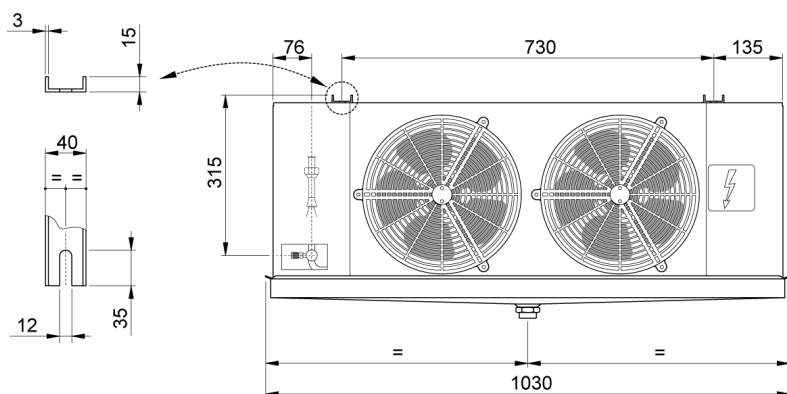

Вес	kg	24,600		
Внешняя поверхность	m2	1,41	Внутренняя поверхность	m2 8,88
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение	22 mm
Объем труб	dm3	2,89	Расстояние между ламелями	mm 6
Сливное подсоединение		1" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	1275
Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm 250
Поток воздуха	m3/h	1640	Выброс воздуха	m 10,0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин 1300
Вентил.	A	0,94	Суммарная мощность	Watt 150
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	34		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.