

Пользователь ТзОВ "Промхолд-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель



15.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x CTE 45L8 ED

Мощность	kW	2,542		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 1560

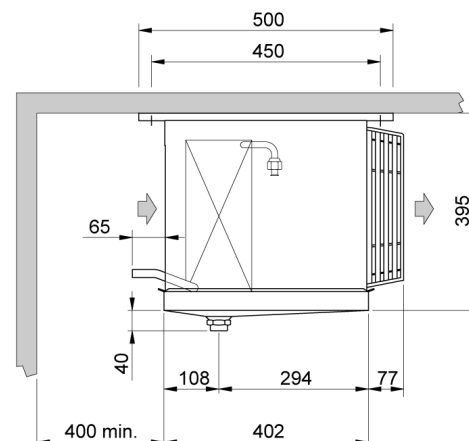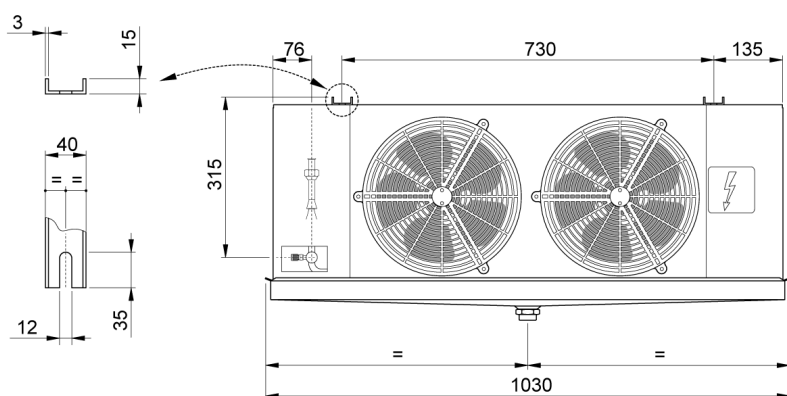

Вес	kg	26,400		
Внешняя поверхность	m2	2,11	Внутренняя поверхность	m2 9,81
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение	22 mm
Объем труб	dm3	4,34	Расстояние между ламелями	mm 8.5
Сливное подсоединение		1" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	1275
Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm 250
Поток воздуха	m3/h	1560	Выброс воздуха	m 10,0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин 1300
Вентил.	A	0,94	Суммарная мощность	Watt 150
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	34		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.