

Пользователь ТзОВ"Прохолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель



17.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x CTE 504B6 ED

Мощность	kW	54,474		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 26135

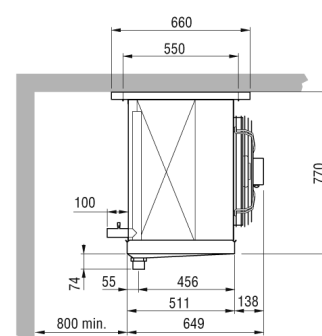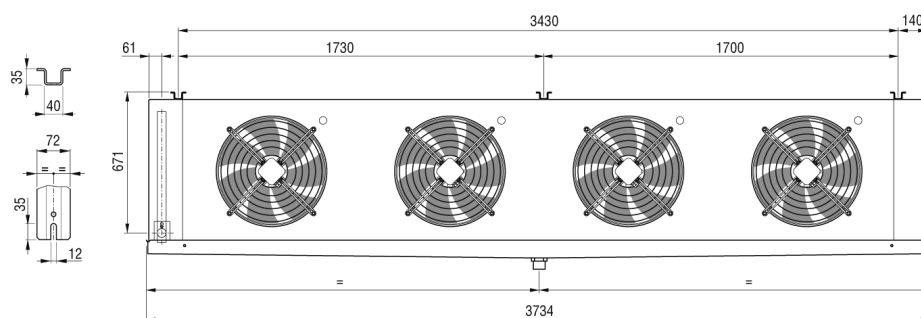

Вес	kg	274,000		
Внешняя поверхность	m2	34,20	Внутренняя поверхность	m2 195,00
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение	54 mm
Объем труб	dm3	59,40	Расстояние между ламелями	mm 6
Сливное подсоединение		2" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	19800
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm 500
Поток воздуха	m3/h	26135	Выброс воздуха	m 29,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин 1400
Вентил.	A	7,2	Суммарная мощность	Watt 3440
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	57		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.