

Пользователь ТзОВ"Промхолд-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель




17.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x CTE 631A8 ED

Мощность	kW	22,758		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 15485

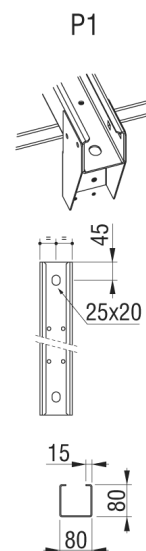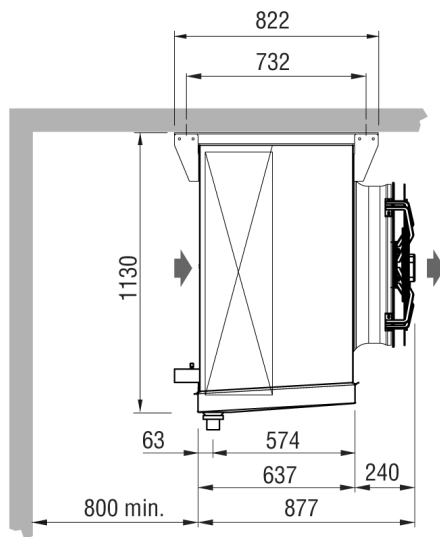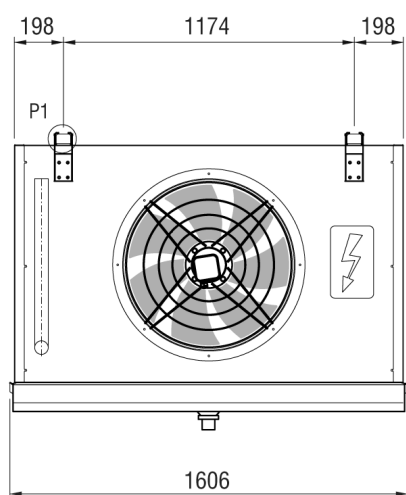

Вес	kg	90,000		
Внешняя поверхность	m2	11,00	Внутренняя поверхность	m2 51,00
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение	42 mm
Объем труб	dm3	21,00	Расстояние между ламелями	mm 8.5
Сливное подсоединение		2" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	8100
Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm 630
Поток воздуха	m3/h	15485	Выброс воздуха	m 30,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин 1400
Вентил.	A	3,7	Суммарная мощность	Watt 1750
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	47		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.