

Пользователь ТзОВ"Промхолд-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель




17.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x CTE 631B8 ED

Мощность	kW	27,358		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 15080

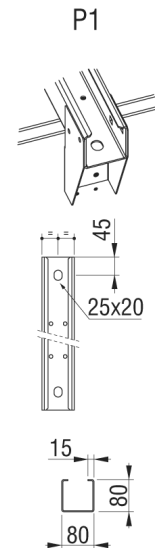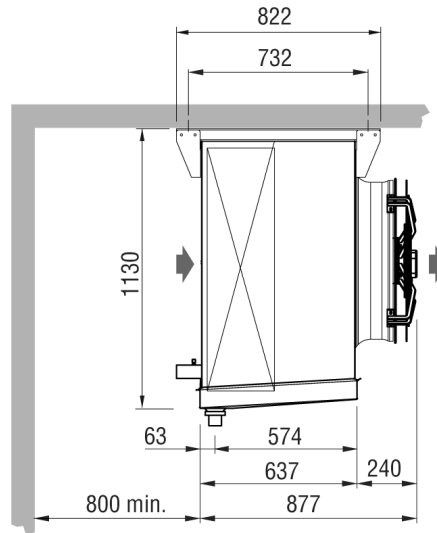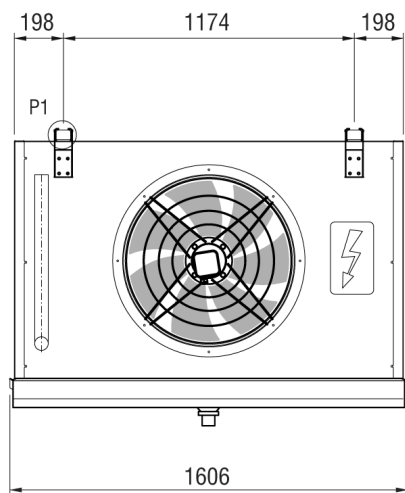

Вес	kg	100,000		
Внешняя поверхность	m2	14,00	Внутренняя поверхность	m2 67,00
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение	42 mm
Объем труб	dm3	28,00	Расстояние между ламелями	mm 8.5
Сливное подсоединение		2" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	10800
Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm 630
Поток воздуха	m3/h	15080	Выброс воздуха	m 29,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин 1400
Вентил.	A	3,7	Суммарная мощность	Watt 1750
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	47		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.