

Пользователь

ТзОВ"Промхолд-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


15.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x CTE 86M6 ED

Мощность	kW	4,527		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 2250

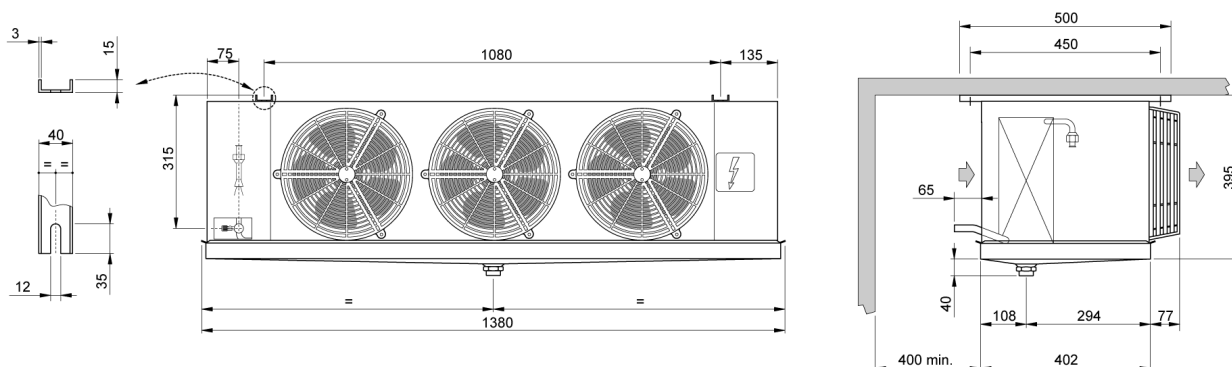

Вес	kg	39,800		
Внешняя поверхность	m2	3,17	Внутренняя поверхность	m2 19,98
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение	22 mm
Объем труб	dm3	6,35	Расстояние между ламелями	mm 6
Сливное подсоединение		1" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	1800
Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm 250
Поток воздуха	m3/h	2250	Выброс воздуха	m 11,0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин 1300
Вентил.	A	1,41	Суммарная мощность	Watt 225
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	36		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.