

Пользователь ТзОВ"Промхолд-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


15.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x DFE 36EL7 ED

Мощность	kW	12,541		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 9300

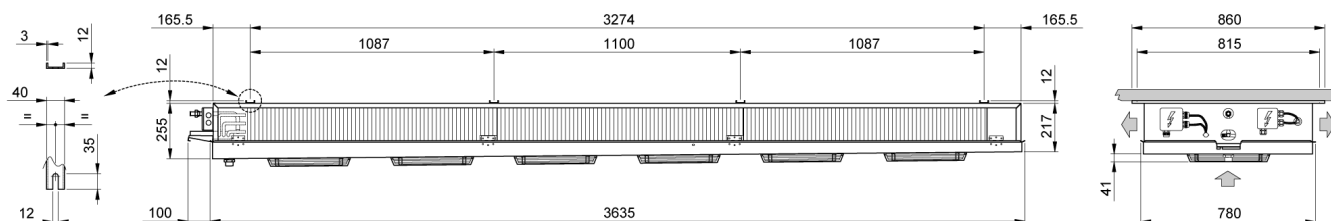

Вес	kg	99,000		
Внешняя поверхность	m2	8,29	Внутренняя поверхность	m2 45,63
Входное подсоединение		5/8" SAE	Выходное подсоединение	35 mm
Объем труб	dm3	15,00	Расстояние между ламелями	mm 7
Сливное подсоединение		1" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	8550
Вентилятор	n.	6	Диаметр	mm 315
Поток воздуха	m3/h	9300	Выброс воздуха	m 15,0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин 1340
Вентил.	A	3	Суммарная мощность	Watt 660
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	46		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.