


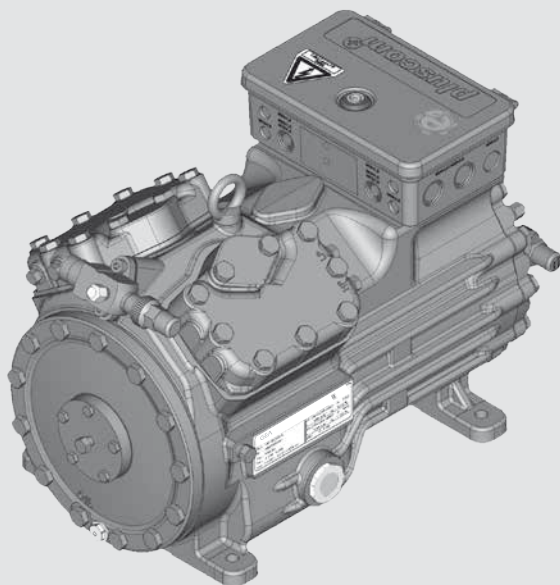

Bock Compressor HG34e

Руководство по монтажу

HG34e/215-4
HG34e/255-4
HG34e/315-4
HG34e/380-4

HGX34e/215-4
HGX34e/255-4
HGX34e/315-4
HGX34e/380-4

HGX34e/215-4 S R407C
HGX34e/255-4 S R407C
HGX34e/315-4 S R407C
HGX34e/380-4 S R407C

HG34e/215-4 S
HG34e/255-4 S
HG34e/315-4 S
HG34e/380-4 S

HGX34e/215-4 S
HGX34e/255-4 S
HGX34e/315-4 S
HGX34e/380-4 S

К данному руководству

Перед проведением монтажа и использованием компрессора прочтите данную инструкцию, чтобы избежать недоразумений и повреждений. Неверный монтаж и ненадлежащее использование компрессора может привести к тяжелым травмам или смерти.

Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в данной инструкции.

Данное руководство вместе с установкой, в которую встроен компрессор, необходимо передать конечным заказчикам.

Производитель

GEA Bock GmbH
72636 Frickenhausen

Контакт

GEA Bock GmbH
Benzstraße 7
72636 Frickenhausen
Германия

Телефон +49 7022 9454-0

Факс +49 7022 9454-137

bock@gea.com

www.bock.de

1	Безопасность	4
1.1	Обозначение указаний по технике безопасности	
1.2	Необходимая квалификация персонала	
1.3	Общие указания по технике безопасности	
1.4	Использование по назначению	
2	Описание изделия	6
2.1	Краткое описание	
2.2	Типовая табличка	
2.3	Маркировка	
3	Области применения	8
3.1	Хладагент	
3.2	Заправка маслом	
3.3	Предельные значения использования	
3.4	Хладагент - исполнение для R407C, 35 бар	
3.5	Заправка маслом для R407C, 35 бар	
3.6	Верхняя граница применения для R407C, 35 бар	
4	Монтаж компрессора	12
4.1	Установка	
4.2	Соединения труб	
4.3	Трубопроводы	
4.4	Прокладка всасывающего и напорного провода	
4.5	Управление запорными вентилями	
4.6	Принцип действия блокируемых соединительных элементов для проведения технического обслуживания	
5	Электрическое подключение	15
5.1	Указания относительно переключающих и защитных устройств	
5.2	Подключение приводного двигателя	
5.3	Электрическая схема для прямого пуска 230 В Δ / 400 В Y	
5.4	Разгрузка пуска	
5.5	Электронный прибор отключения MP 10	
5.6	Подключение прибора отключения MP 10	
5.7	Проверка функционирования прибора отключения MP 10	
6	Ввод в эксплуатацию	20
6.1	Подготовка к вводу в эксплуатацию	
6.2	Проверка предела прочности при сжатии	
6.3	Проверка герметичности	
6.4	Вакуумирование	
6.5	Заправка хладагентом	
6.6	Пуск	
6.7	Предотвращение гидроударов	
6.8	Подключение регулятора уровня масла	
7	Техническое обслуживание	22
7.1	Подготовка	
7.2	Необходимые работы	
7.3	Рекомендации по использованию запасных частей	
7.4	Принадлежности	
7.5	Выдержка из таблицы смазочных материалов	
7.6	Вывод из эксплуатации	
8	Технические характеристики	24
9	Размеры и подключения	26
10	Сертификат соответствия и декларация о соответствии компонентов	27
11	Техническое обслуживание	28

1.1 Обозначение указаний по технике безопасности:

	ОПАСНОСТЬ!	Опасная ситуация, если ее не предотвратить, то она приведет к смертельному исходу или тяжелым травмам.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Опасная ситуация, если ее не предотвратить, то она может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.
	ОСТОРОЖНО!	Опасная ситуация, если ее не предотвратить, то возможны повреждения средней и легкой тяжести.
	ВНИМАНИЕ!	Опасная ситуация, если ее не предотвратить, то возможен материальный ущерб.
	ИНФОРМАЦИЯ!	Важная информация или рекомендации по облегчению работы.

1.2 Необходимая квалификация персонала

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Недостаточная квалификация персонала может привести к несчастным случаям с серьезными травмами или к смертельному исходу. Поэтому работы на компрессоре может проводить только персонал, обладающий соответствующей квалификацией: • например специалист по холодильным установкам, механик-электронщик холодильного оборудования. специалисты с похожим образованием, способные выполнять монтаж, установку, техническое обслуживание и ремонт холодильной техники и техники кондиционирования воздуха. Необходимо оценивать выполняемые работы и выявлять возможные опасности.
---	------------------------	---

1.3 Общие указания по технике безопасности

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	• Холодильные компрессоры в рабочем состоянии находятся под давлением, поэтому при эксплуатации компрессоров необходимо быть предельно внимательным и осторожным. • Опасность возгорания! В соответствии с условиями эксплуатации температура поверхности может достигать выше 60°C на стороне нагнетания и ниже 0°C на стороне всасывания. • Избыточное давление не должно превышать максимально допустимое значение даже в целях проверки.
---	------------------------	--

1| Безопасность

1.4 Использование по назначению

В данном руководстве по эксплуатации описан компрессор HG34e в стандартной версии производства компании Bock. Компрессор предназначен для использования в холодильных установках при соблюдении границ предельных значений. Допускается использование хладагентов, указанных в данном руководстве.

Другое использование компрессора недопустимо!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использовать компрессор во взрывоопасных зонах!

Указанные в заголовке холодильные компрессоры компании Bock предназначены для установки в оборудование (на территории ЕС в соответствии с директивами ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС, по напорному оборудованию 97/23/ЕС и по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС).



Ввод в эксплуатацию разрешается только в том случае, если монтаж компрессоров выполнен в соответствии с данным руководством, а установка, в которую интегрированы компрессоры, проверена и принята в эксплуатацию с соблюдением всех законодательных предписаний.

Ru

2|Описание изделия

2.1 Краткое описание

- Полугерметичный четырехцилиндровый поршневой компрессор с системой смазки масляного насоса.
- Приводной двигатель с охлаждением газом на стороне всасывания

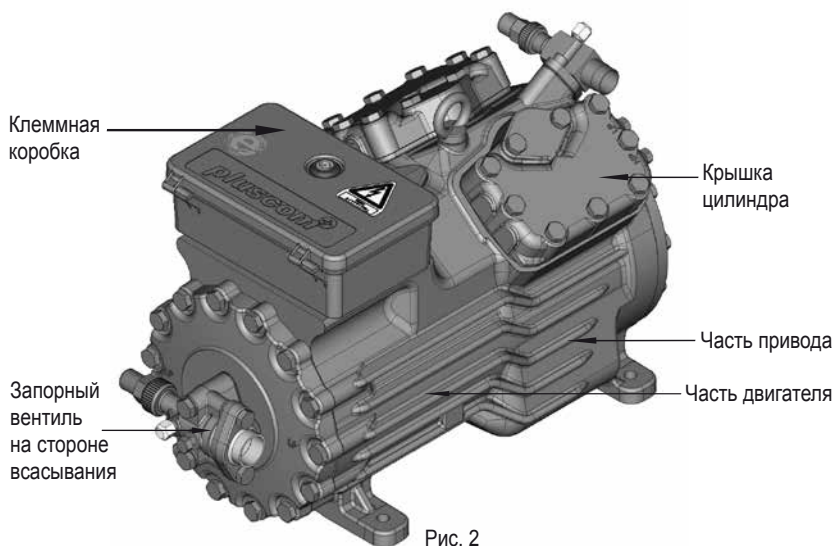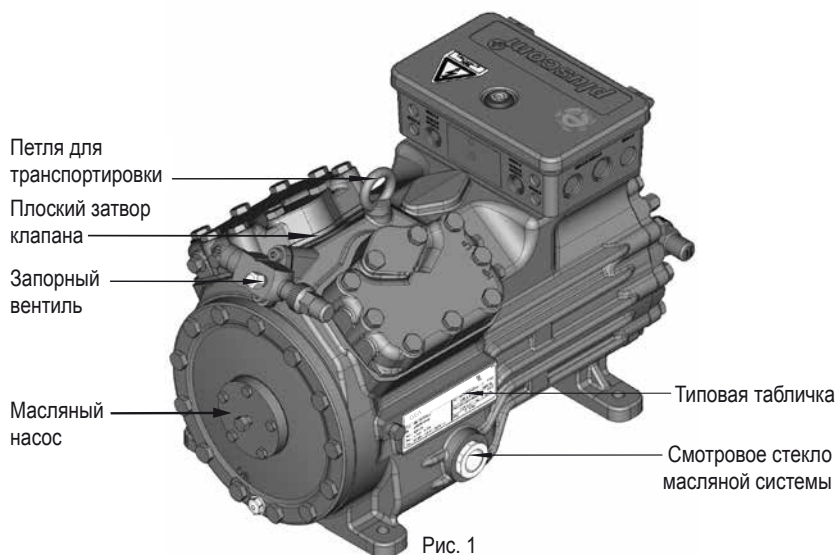

Размеры и подключения приведены в разделе 9

2| Описание изделия

2.2 Типовая табличка (пример)

 GEA Bock GmbH 72636 Frickenhausen, Германия			
1	Тип: HGX34e/315-4	6	220-240V Δ / 380-420VY -3- 50HZ
2	Nr.: AS38125A001	7	n: 1450 min ⁻¹ V _{th} : 27,3 m ³ /h
3	I _{max} : 21,1/12,2A	8	265-290V Δ / 440-480VY -3- 60HZ
4	I _{block} : Δ: 111 A Y: 64 A	9	n: 1740 min ⁻¹ V _{th} : 32,8 m ³ /h
5	p _{max} : ND(LP) / HD(HP)=19/28 bar	10	IP66
		11	ÖL: SE 55
		12	
		13	

Рис. 3

1	Обозначение типа	6	Напряжение, переключение, частота
2	№ изделия	7	Номинальная частота вращения
3	Максимальный рабочий ток	8	Рабочий объем
4	Пусковой ток (ротор заблокирован)	9	Напряжение, переключение, частота
5	ND (LP): макс. допустимое избыточное давление	10	Номинальная частота вращения
	Сторона низкого давления	11	Рабочий объем
	HD (HP): макс. допустимое избыточное давление	12	Марка масла, заправленного на заводе
	сторона высокого давления	13	Степень защиты клеммной коробки
	Соблюдайте график предельных значений использования!		Электрические принадлежности могут изменить степень защиты IP!

2.3 Маркировка (пример)

HG X 34 e / 380-4 S R407C

- Хладагент
- Вариант двигателя ³⁾
- Количество полюсов
- Рабочий объем
- Модель e
- Количество цилиндров
- Типоразмер
- Заправка маслом ²⁾
- Конструктивный ряд ¹⁾

¹⁾ HG - Hermetic Gas-Cooled (с охлаждением газом на стороне всасывания)

²⁾ X - Заправка полиэфирным маслом

³⁾ S - Более мощный двигатель

3| Области применения

3.1 Хладагент

- HFKW / HFC: R134a, R404A/R507, R407C
- (H)FCKW / (H)CFC: R22

3.2 Заправка маслом

- На заводе компрессоры заправляются маслом следующих марок:
 - для R134a, R404A/R507, R407C FUCHS Reniso Triton SE 55
 - для R22 FUCHS Reniso SP 46

Компрессоры с заправкой полиэфирным маслом (FUCHS Reniso Triton SE 55) обозначены символом X на маркировке (например, HGX34e/380-4).



ИНФОРМАЦИЯ! Для дозаправки рекомендуются приведенные выше сорта масла. Альтернативные сорта масла: см. таблицу смазочных материалов, раздел 7.5.



ВНИМАНИЕ! Масло должно находиться на уровне, доступном для визуальной проверки через смотровое стекло. Избыток или недостаток масла может привести к серьезным повреждениям компрессора!

макс.
уровень масла
мин.
уровень масла




Рис. 4

3.3 Предельные значения использования



ВНИМАНИЕ! ● Режим работы компрессора возможен в рамках диаграммы предельных значений. Соблюдайте значения поверхностей. Предельные диапазоны не должны выбираться как расчетная точка или точка непрерывной работы.

- Макс. допустимая температура в конце сжатия 140 °C.
- Макс. допустимая частота включений 8х /ч.
- Минимальное запаздывание 3 мин. Должен быть достигнут стабильный режим (непрерывная эксплуатация).





● При работе с дополнительным охлаждением:

- Используйте только термически высокоактивные масла.
- Следует избегать длительной эксплуатации компрессора в предельном диапазоне.

● При работе с преобразователем частоты:

- Максимальное потребление тока и мощности не должно превышать. При работе за пределами частоты сети границы использования могут быть уменьшены.

● При работе в диапазоне пониженного давления существует опасность попадания воздуха на стороне всасывания. Это может вызвать химические реакции, повышение давления в конденсаторе и повышенную температуру сжатого газа. Избегайте попадания воздуха в систему!

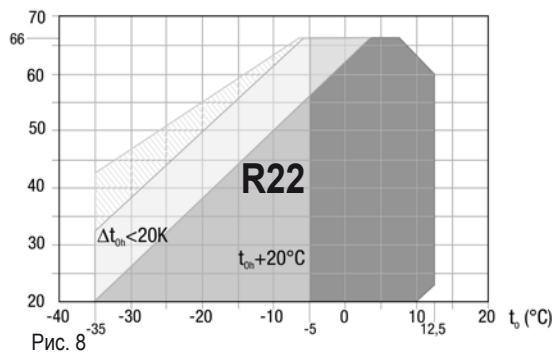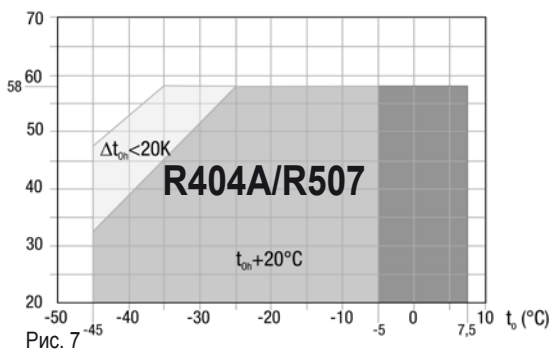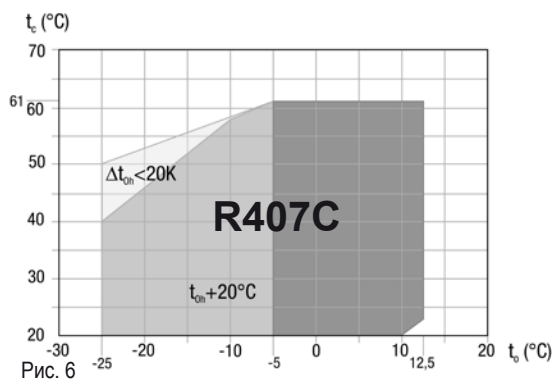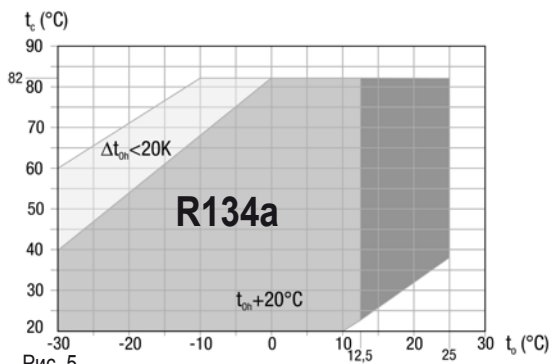

-  Неограниченная область применения
-  Дополнительное охлаждающее средство или пониженная температура всасываемого газа
-  Дополнительное охлаждающее устройство и пониженная температура всасываемого газа
-  Вариант двигателя -S- (более мощный двигатель)

- t_o Температура испарения (°C)
- t_c Критическая температура (°C)
- Δt_{oh} Перегрев газа на стороне всасывания (K)
- t_{oh} Температура газа на стороне всасывания (°C)

Максимально допустимое избыточное давление (LP/HP)¹⁾: 19/28 бар

¹⁾ LP = низкое давление
HP = высокое давление

Параметры для других диапазонов по запросу

3| Области применения

3.4 Хладагент - исполнение R407C, 35 бар

- HFKW / HFC: R407C

Только для компрессора с дополнительной маркировкой R407C (см. типовую табличку, рис. 3 и 8)




Рис. 9

3.5 Заправка маслом для R407C, 35 бар

- На заводе компрессоры заправляются маслом следующих марок: FUCHS Reniso Triton SE 55

Компрессоры с заправкой полиэфирным маслом (FUCHS Reniso Triton SE 55) обозначены символом X на маркировке (например HGX34e/380-4 R407C).



ИНФОРМАЦИЯ!

Для дозаправки мы рекомендуем приведенные выше марки масел. Альтернативные марки: см. таблицу смазочных материалов, раздел 7.5.

3.6 Верхняя граница применения для R407C, 35 бар



ВНИМАНИЕ! • Режим работы компрессора возможен в рамках диаграммы предельных значений. Соблюдайте значения поверхностей. Предельные диапазоны не должны выбираться как расчетная точка или точка непрерывной работы.

- Макс. допустимая температура в конце сжатия 140 °C.
- Макс. допустимая частота включений 8х /ч.
- Минимальное запаздывание 3 мин. Должен быть достигнут табильный режим (непрерывная эксплуатация).

- При работе с дополнительным охлаждением:

- используйте только термически высокоактивные масла.
- Следует избегать длительной эксплуатации компрессора в предельном диапазоне.

- При работе с преобразователем частоты:

- Максимальное потребление тока и мощности не должно превышать. При работе за пределами частоты сети границы использования могут быть уменьшены.

- При работе в диапазоне пониженного давления существует опасность попадания воздуха на стороне всасывания. Это может вызвать химические реакции, повышение давления в конденсаторе и повышенную температуру сжатого газа. Избегайте попадания воздуха в систему!

3|Области применения

3.6 Верхняя граница применения для R407C, 35 бар

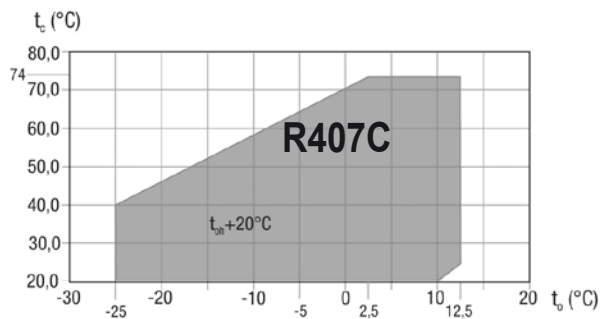


Рис. 10

 Неограниченная
область применения

t_o Температура испарения (°C)
 t_c Критическая температура (°C)
 t_{oh} Температура газа на стороне
всасывания (°C)

Максимально допустимое избыточ-
ное давление (LP/HP)¹⁾: 19/35 бар

¹⁾ LP = низкое давление
HP = высокое давление

Параметры для других
диапазонов по запросу

Ru

4| Монтаж компрессора



ИНФОРМАЦИЯ! Новые компрессоры на заводе заправляются защитным газом (3 бар, азот).
Поддерживайте содержание защитного газа в компрессоре как можно дольше, не допускайте попадания воздуха в компрессор.
Проверьте компрессор на отсутствие повреждений при транспортировке перед началом работ.

4.1 Установка



ВНИМАНИЕ! Установка пристраиваемых элементов (например, держателей труб, дополнительных агрегатов, соединительный элемент и т.п.) на компрессоре не допускается!



Рис. 11

- Используйте петлю для транспортировки.
- Не поднимайте вручную!
- Используйте подъемный механизм!




Рис. 12

- Площадка, на которой установлен компрессор, должна быть достаточно большой для проведения работ по техническому обслуживанию.
- Предусмотрите вентиляцию компрессора.

Ru



Рис. 13

- Не эксплуатируйте в корродирующей, воспламеняющейся среде, а также в среде с большим содержанием пыли или паров.




Рис. 14

- Установка на ровную поверхность или раму с достаточной несущей способностью. Установка в наклонном положении только после согласования с производителем.
- Отдельный компрессор устанавливается преимущественно на виброгасителе из прорезиненного материала
- Подключение двух и более компрессоров на жесткой поверхности.

4.2 Соединения труб



ВНИМАНИЕ!

- Не производите пайку, пока компрессор находится под давлением.
- Перегрев может вызвать повреждение вентиля.
Для пайки удалите патрубок с вентиля или охлаждайте корпус вентиля во время пайки и после нее.
- Выполняйте пайку только с защитным газом, чтобы предотвратить окисление (окалину).

4| Монтаж компрессора




Рис. 15: ступенчатый внутренний диаметр

- **Соединительные элементы труб** обладают ступенчатым внутренним диаметром, таким образом, трубы можно использовать в традиционных миллиметровых и дюймовых размерах.
- Диаметры подсоединения запорных вентилей предназначены для макс. мощности компрессора. **Требуемое поперечное сечение трубы необходимо подогнать под производительность. То же самое касается обратных вентилей.**

4.3 Трубопроводы

- Трубопроводы и компоненты установки должны быть чистыми и сухими внутри, без окалины, металлических стружек, слоя ржавчины и фосфатной пленки. Используйте только герметично закрытые узлы.
- Прокладывайте трубопроводы надлежащим образом. Чтобы предотвратить опасность появления трещин и разрывов трубопроводов от сильной вибрации, используйте подходящие гасители колебаний.
- Обеспечьте соответствующий отвод масла.
- Минимизируйте потери давления.

4.4 Прокладка всасывающего и напорного провода



ИНФОРМАЦИЯ! Правильная прокладка всасывающего и напорного провода непосредственно после компрессора крайне важна для обеспечения плавности хода и вибрационных характеристик системы.




ВНИМАНИЕ! Прокладка труб ненадлежащим образом может привести к трещинам и разрывам, что может стать причиной утечки хладагента.

Ru

Действует правило:

первый участок трубы от запорного вентиля всегда прокладывать по направлению вниз и параллельно приводному валу.

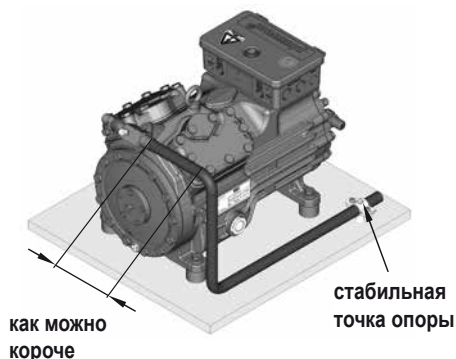

как можно короче

стабильная точка опоры

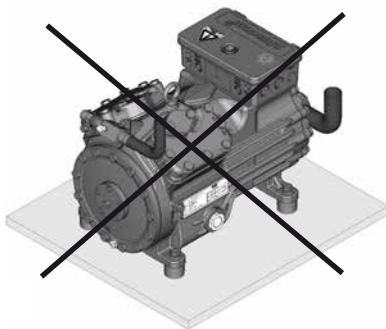


Рис. 16

4| Монтаж компрессора

4.5 Управление запорными вентилями

- Перед тем как открыть или закрыть запорный вентиль, ослабьте уплотняющую прокладку клапанного шпинделя примерно на $\frac{1}{4}$ поворота против часовой стрелки.
- После выполнения операции с запорным вентилем снова затяните уплотняющую прокладку клапанного шпинделя по часовой стрелке.

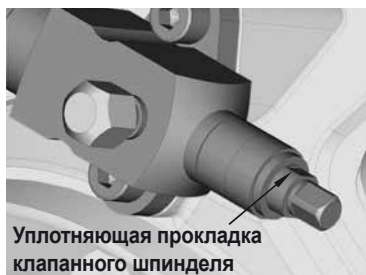


Рис. 17



Рис. 18

4.6 Принцип действия блокируемых соединительных элементов для проведения технического обслуживания

Соединение для технического обслуживания закрыто

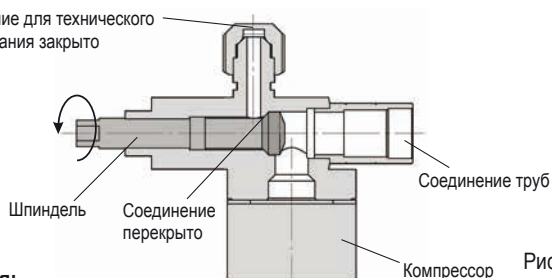


Рис. 19

Открытие запорного вентиля:

Шпиндель: повернуть влево (против часовой стрелки) до упора.

—> Запорный вентиль полностью открыт/соединение для технического обслуживания закрыто

Соединение для технического обслуживания открыто

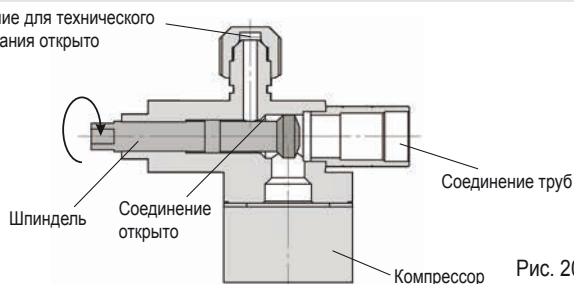


Рис. 20

Открытие соединения для технического обслуживания

Шпиндель: повернуть вправо на один оборот или на пол-оборота.

—> Соединение для технического обслуживания открыто/запорный вентиль открыт.

5 Электрическое подключение

	ОПАСНОСТЬ! Высокое напряжение! Опасность удара током! Выполняйте работы только при обесточенной электрической установке!
	ИНФОРМАЦИЯ! - Подключайте двигатель компрессора в соответствии с электрической схемой (см. внутреннюю сторону клеммной коробки). - Используйте для кабельных вводов на клеммной коробке соответствующую кабельную арматуру с резьбовым соединением с указанной на фирменной табличке степенью защиты. Предусмотрите разгрузку от усилий натяжения, кабели не должны быть перетерты. - Сравните данные напряжения и частоты на фирменной табличке с параметрами электрической сети. Подключайте двигатель только в том случае, если данные совпадают.

5.1 Указания относительно переключющих и защитных устройств


Все защитные устройства, приборы управления и контрольные приборы должны быть выполнены в соответствии с национальными правилами техники безопасности и действующими предписаниями (например, VDE) и положениями, а также согласно указаниям производителя. **Необходимы защитные автоматы электродвигателя!** При определении параметров контакторов электродвигателя, кабелей, предохранителей и защитных автоматов электродвигателя за основу берется максимальный рабочий ток (см. фирменную табличку).

Используйте следующее устройство защиты от перегрузок:




Зависимое от тока устройство защиты от перегрузок с выдержкой времени, для контроля всех трех фаз, настроенное на силу тока не больше, чем номинальная сила тока машины, которое должно срабатывать при превышении тока уставки в 1,2 раза в течение 2 часов и еще не должно срабатывать при превышении тока уставки в 1,05 раза в течение 2 часов, или другое равноценное устройство.

5.2 Подключение приводного мотора

Компрессор оснащен двигателем для схемы «звезда-треугольник».

Маркировка на фирменной табличке	Наклейка на клеммной коробке
Δ / Y	

Пуск с переключением со звезды на треугольник возможен только при напряжении 230 В. Пример:

230 В Δ		400 В Y
Прямой пуск	Пуск с переключением со звезды на треугольник	только прямой пуск
		


	ИНФОРМАЦИЯ! Показанные примеры подключения относятся к стандартной версии. Для специального напряжения руководствуйтесь инструкциями, размещенными в клеммной коробке.
---	---

5.3 Электрическая схема для прямого пуска 230 В Δ /400 В Y



Рис. 21

R1	Позистор (PTC-датчик), обмотка двигателя
R2	Теплозащитный термостат (PTC-датчик)
F1	Защитное устройство цепи тока нагрузки
F2	Предохранитель цепи управления
F3	Предохранительная цепь (контроль высокого/низкого давления)
V1	Деблокирующий выключатель (термостат/пресостат)
Q1	Главный выключатель

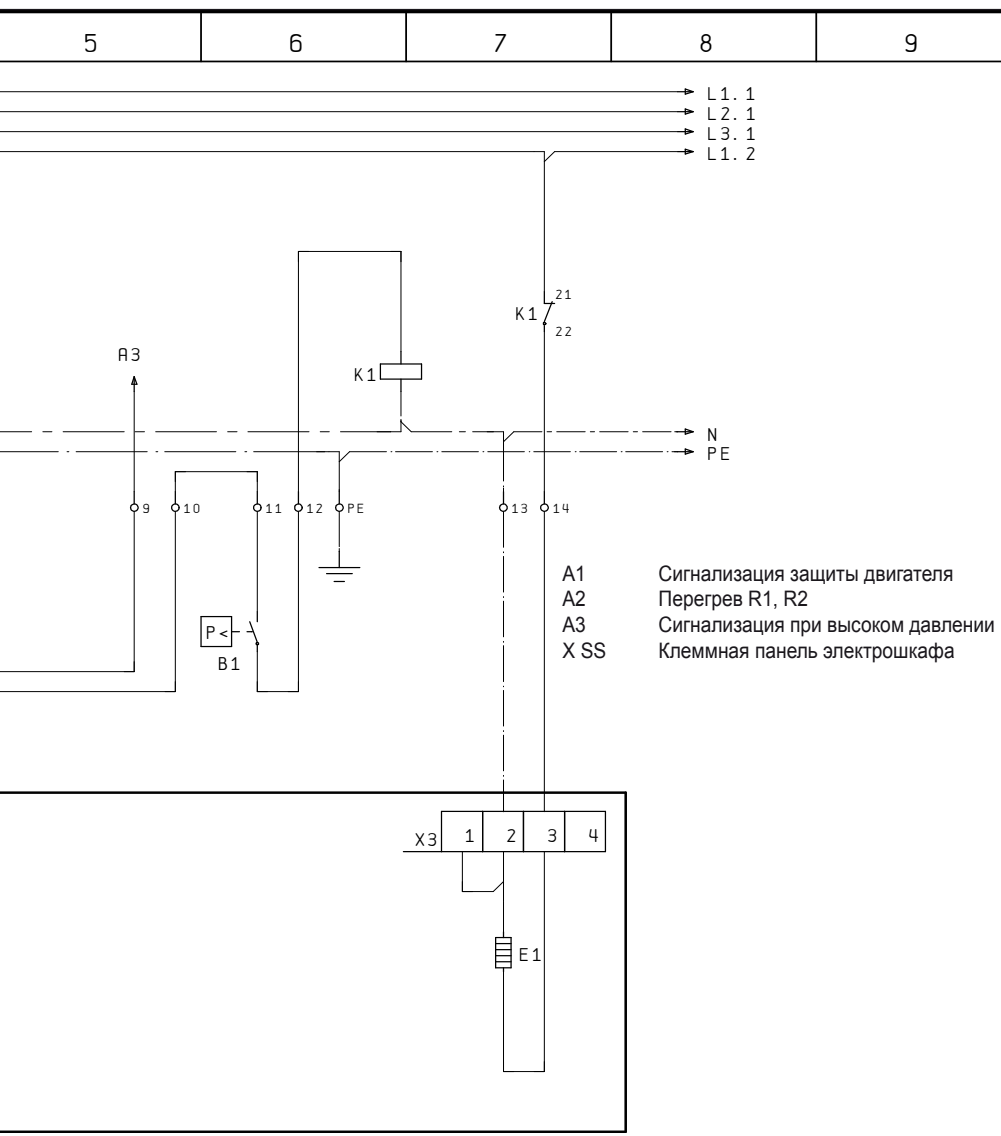

Ru

S1	Выключатель управляющего напряжения
M1	Электродвигатель компрессора
K1	Контактор компрессора
MP10	Электрон. Прибор отключения MP 10
E1	Устройство обогрева масляного картера
X3	Клеммная колодка в клеммной коробке

5| Электрическое подключение

5.4 Разгрузка пуска

Во избежание пиков тока во время фазы пуска мы рекомендуем использовать устройство плавного пуска Bock-ESS (Elektronik Soft Start). Дополнительные указания вы найдете в разделе «Принадлежности».

5.5 Электронный прибор отключения MP 10

Двигатель компрессора оснащен термометрическими датчиками с позисторами (PTC), которые в клеммной коробке соединены с электронным прибором отключения MP 10. После подключения сетевого напряжения загорается светодиод H3 (зеленый), который показывает готовность к эксплуатации. При перегреве обмотки двигателя устройство отключает компрессор, светодиод H1 горит красным цветом.

Кроме того, сторону горячего газа компрессора можно защитить от перегрева с помощью теплозащитного термостата (принадлежности). Для защитной функции предусмотрен светодиод H2 (красный).

Прибор отключается при перегрузках или недопустимых условиях эксплуатации. Установите причину и устраните ее.



ИНФОРМАЦИЯ!

Прибор оснащен блокировкой от повторного включения. После устранения неисправности отключите сетевое напряжение. Блокировка от повторного включения будет разблокирована, светодиоды H1 или H2 погаснут.

5.6 Подключение прибора отключения MP 10



ИНФОРМАЦИЯ!

Подключите прибор отключения MP10 в соответствии с электрической схемой. Защитите прибор отключения посредством предохранителя (F) макс. 4 А. Чтобы обеспечить защитную функцию, установите прибор отключения в качестве первого звена цепи управления..

Ru

Подключения для контроля температуры:

- Обмотка двигателя: Клеммы 1 - 2
- Теплозащитный термостат: зажимы 3 - 4
- Блокировка от повторного включения: Клеммы 5 - 6



ВНИМАНИЕ!

Следует исключить подачу сетевого напряжения на клеммы 1 - 6 на приборе отключения MP 10 и на клеммы PTC 1 и PTC 2 на клеммном щитке компрессора. В противном случае произойдет разрушение прибора отключения и PTC-датчика. Питающее напряжение на L1-N (+/- при версии 24 В пост. тока) должно быть идентично напряжению на клеммах 11, 12, 14 и клемме 43.

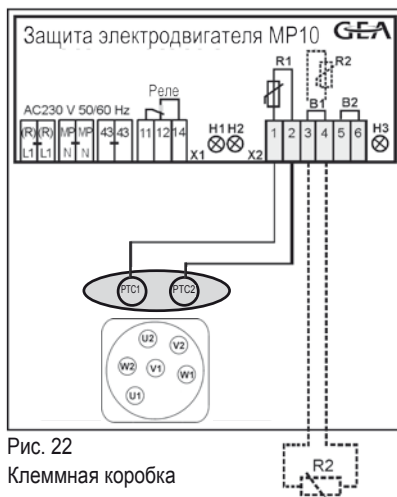


Рис. 22

Клеммная коробка

5 | Электрическое подключение

5.7 Проверка функционирования прибора отключения MP 10

Перед вводом в эксплуатацию, устранением неисправностей или внесением изменений в цель управления необходимо проверить функционирование прибора отключения:

Поз	Операция	Свето- диод Н1 крас- ный	Свето- диод Н2 крас- ный	Свето- диод Н3 зеле- ный
1	• Прерывание сетевого напряжения (L1 или S1) • Отсоединение подключения датчика температуры двигателя (1 или 2) • Отсоединение датчика горячего газа (при наличии) (3 или 4)	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
2	• Подключение сетевого напряжения (L1 или S1) • Проверка датчика температуры двигателя: готов к эксплуатации • Проверка датчика температуры горячего газа: готов к эксплуатации	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.
3	• Прерывание сетевого напряжения (L1 или S1) • Подсоединение зажимов 1 или 2, 3 или 4	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
4	• Подключение сетевого напряжения (L1 или S1): • MP 10 снова готов к эксплуатации	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВКЛ.

Компрессор и прибор отключения MP10 готовы к использованию, если горит светодиод Н3 (зеленый).

Ru

6 | Ввод в эксплуатацию

6.1 Подготовка к вводу в эксплуатацию



ИНФОРМАЦИЯ! Для защиты компрессора от недопустимых условий эксплуатации, необходимо использовать реле высокого и низкого давления на стороне установки.

Компрессор прошел на заводе все контрольные испытания и проверен на функциональную готовность. По этим причинам перед началом работы не следует использовать специальные инструкции по предпусковому испытанию.

Проверьте компрессор на отсутствие повреждений, полученных при перевозке!

6.2 Проверка предела прочности при сжатии



ОПАСНОСТЬ! Опасность разрушения!

Проверка компрессора под давлением может проводиться только с использованием азота (N_2). Использование кислорода или других газов в процессе проверки недопустимо!

В течение всего процесса проверки недопустимо превышение максимально допустимого избыточного давления (см. данные типовой таблички)! Не смешивайте азот с хладагентом, это может привести к смещению предела воспламенения в критическую область.

На заводе компрессор был проверен на предел прочности при сжатии. Если необходимо провести проверку предела прочности при сжатии для всей установки, то соблюдайте следующие указания:

- Проверьте холодильный цикл согласно EN 378-2 или соответствующей норме по безопасности.

6.3 Проверка герметичности



ОПАСНОСТЬ! Опасность разрушения!

Не смешивайте азот (N_2) с хладагентом — это может привести к смещению предела воспламенения в критическую область.

- Выполните проверку герметичности холодильной установки согласно EN 378-2 или соответствующей норме безопасности **отдельно от компрессора**.

6.4 Вакуумирование



ВНИМАНИЕ! Не запускайте компрессор в разреженном состоянии. Не включайте под напряжением, даже с целью проверки (оборудование должно работать только с хладагентом).

В разреженном состоянии сокращается разрядный промежуток и путь скользящего разряда контактных болтов клеммного щитка, что может привести к повреждению обмотки и всего клеммного щитка.

- **Выполните вакуумирование установки, затем включите в процесс вакуумирования компрессор.**
- Разгрузите компрессор от давления.
- Откройте запорный вентиль всасывания и нагнетания давления.
- С помощью вакуумного насоса выполните вакуумирование со стороны всасывания и со стороны высокого давления.
- В конце процесса вакуумирования вакуум должен составлять $< 1,5$ мбар при выключенном насосе.
- При необходимости повторите этот процесс несколько раз.

6.5 Заправка хладагентом



ОСТОРОЖНО! Носите защитную одежду, защитные очки и защитные перчатки!

- Убедитесь в том, что запорные вентили всасывания и нагнетания давления открыты.
- Залейте жидкий хладагент при выключенном компрессоре (с разрушением вакуума) непосредственно в конденсатор или ресивер.
- Уже при работающем компрессоре потребуются дополнительная заправка хладагентом. Газообразный хладагент подается непосредственно со стороны всасывания или – с соблюдением соответствующих мер безопасности – жидкий хладагент заливается в отверстие испарителя.



ИНФОРМАЦИЯ!

- Установка не должна быть переполнена хладагентом!
- Чтобы избежать неправильной концентрации, холодильную установку необходимо заполнять только жидкими зеотропными смесями хладагентов (например, R407C).
- Не заливajte жидкий хладагент через запорный всасывающий вентиль компрессора.
- Не допускается использование присадок к маслу или хладагенту.

6.6 Пуск



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Непосредственно перед пуском компрессора откройте оба запорных вентиля!

- Проверьте функциональность предохранительных и защитных приборов (манометрический выключатель, защита двигателя, защита от прикосновения и т. д.).
- Включите компрессор, дайте ему поработать 10 минут.
- **Выполните проверку уровня масла:** Масло должно быть видно через смотровое стекло.



ВНИМАНИЕ! При доливке большого количества масла существует опасность возникновения гидроударов. В таком случае проверьте систему отвода масла!

6.7 Предотвращение гидроударов



ВНИМАНИЕ! Гидроудары могут привести к повреждению компрессора и утечке хладагента.

Чтобы избежать гидроударов соблюдайте следующие указания:

- Монтаж холодильной установки должен быть выполнен с соблюдением всех технических требований.
- Все компоненты должны соответствовать друг другу по своим характеристикам (особенно испаритель и расширительный клапан).
- Перегрев всасываемого газа на выходе из испарителя должен составлять **не менее 7 – 10 К.** (проверьте настройку расширительного клапана).
- Установка должна функционировать в стабильном режиме.
- В больших системах (например, при использовании нескольких компрессоров) рекомендуется устанавливать блокираторы для жидкости, а также использовать электромагнитные клапаны в системе циркуляции жидкости и т.д. **Следует избегать перемещения хладагента в компрессор при неработающей установке.**

6| Ввод в эксплуатацию

6.8 Подключение регулятора уровня масла

Для установки регулятора уровня масла предусмотрено специальное соединение «О». Необходимо приобрести в специализированном магазине соответствующий адаптер.

7| Техническое обслуживание

7.1 Подготовка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед началом любых работ с компрессором необходимо:

- Отключить компрессор и заблокировать его во избежание повторного включения.
- Разгрузить компрессор от давления в системе.
- Не допускайте попадания воздуха в установку!

После выполнения работ необходимо:

- Подключить предохранительный выключатель.
- Вакуумировать компрессор.
- Разблокировать компрессор.

7.2 Необходимые работы

Для обеспечения оптимальной работы и долговечности компрессора **мы рекомендуем** регулярно проводить проверочно-контрольные работы и работы по техническому обслуживанию:

- **Замена масла:**
 - Для фабричной серийной установки не обязательна.
 - При использовании в полевых условиях или в диапазоне предельных значений: первый раз через 100 – 200 часов эксплуатации, затем каждые три 3 года или 10 000 – 12 000 часов эксплуатации. Отработанное масло утилизируется в соответствии с предписаниями, в том числе и национальными.
- **Ежегодные проверки:** уровень масла, герметичность, шумы, давление, температура, работа дополнительных устройств (обогрев масла в картере, манометрический выключатель).

7.3 Рекомендации по использованию запасных частей

HG34e / ...	215-4 (S) 255-4 (S)	315-4 (S) 380-4 (S)	215-4 S R407C 255-4 S R407C	315-4 S R407C 380-4 S R407C
Маркировка	Номенклатур- ный №	Номенклатур- ный №	Номенклатур- ный №	Номенклатур- ный №
Уплотнители BS	08534		80367	
Плоский затвор BS	80305	80306	80305	80306
Масляный насос BS	08324			

Используйте только запасные части компании Вокс!

7 | Техническое обслуживание

7.4 Принадлежности

Доступное дополнительное оборудование можно найти на нашем сайте: www.bock.de.

7.5 Выдержка из таблицы смазочных материалов

Марка масла, заправленного на заводе, указана на типовой табличке. Предпочтительно использовать эту марку масла. Альтернативные марки масла приведены в следующей выдержке из нашей таблицы смазочных материалов.

Хладагент	Серийные марки масел Bock	Рекомендуемые альтернативные марки
HFKW (например R134a, R407C, R404A)	Fuchs Reniso Triton SE 55	Fuchs Reniso Triton SEZ 32 Esso/Mobil EAL Arctic 46 Sunoco Suniso SL 46 Texaco Capella HFC 55
HFCKW (например R22)	Fuchs Reniso SP 46	Fuchs Reniso SP 32 BP Energol LPT 46 Sunoco Suniso 3,5 GS Texaco Capella WF 46

7.6 Вывод из эксплуатации

Закройте запорные вентили на компрессоре. Откачайте хладагент (он не должен попасть в окружающую среду), утилизируйте его в соответствии с предписаниями. Когда компрессор будет находиться в безнапорном состоянии, ослабьте крепежные винты запорных вентилей. Удалите компрессор, используя подходящий подъемный механизм. Утилизируйте содержащееся в нем масло в соответствии с предписаниями, соблюдайте при этом действующие национальные предписания.

Ru

8 | Технические характеристики

Тип	Количество цилиндров	Рабочий объем 50 / 60 Гц (1450 / 1740 1/мин)	Электрические характеристики ③					Вес	Соединения ④		Заправка маслом	Уровень звукового давления
			Напряжение ①	Макс. рабочий ток ② Δ / Y	Макс. потребляемая мощность ②	Пусковой ток (ротор заблокирован) Δ / Y	Напорный провод DV		Всасывающий провод SV			
			А	А	кВт	А	кг	мм (дюйм)	мм (дюйм)	л	дБ(А)	
HG34e/215-4	4	18,8 / 22,6	220-240 В Δ / 380-420 В Y - 3 - 50 Гц 265-290 В Δ / 440-480 В Y - 3 - 60 Гц					92	22 (7/8)	28 (1 1/8)	1,4	62 / 59 / 58
HG34e/215-4 S		18,8 / 22,6						95				62 / 59 / 58
HG34e/255-4		22,1 / 26,6						91				64 / 62 / 60,5
HG34e/255-4 S		22,1 / 26,6						94				64 / 62 / 60,5
HG34e/315-4		27,3 / 32,8						94				66 / 64 / 63
HG34e/315-4 S		27,3 / 32,8						97				66 / 64 / 63
HG34e/380-4		33,1 / 39,7						93				67 / 64,5 / 64
HG34e/380-4 S		33,1 / 39,7						96				67 / 64,5 / 64

① Допуск (± 10 %) основан на среднем значении диапазона напряжения.

Другое напряжение и виды тока по запросу.

② - Показатели макс. потребляемой мощности действительны для режима работы с частотой 50 Гц. При режиме с частотой 60 Гц показатели умножаются в 1,2 раза. Макс. рабочий ток при этом не изменяется.

- Учитывайте макс. рабочий ток/макс. потребляемую мощность для расположения контакторов, кабелей и предохранителей. Контактор: категория применения AC3.

③ Все данные основаны на среднем значении диапазона напряжения

④ Для паяных соединений

⑤ L = низкая температура (-35 / 40°C), M = нормальное охлаждение (-10 / 45°C), H = использование кондиционера (5 / 50°C), уровень звукового давления, измеренный в беззвучном измерительном пространстве, удаление 1 м. Режим работы компрессора при 50 Гц (1450 1/мин), хладагент R404A. Характеристики представляют собой средние величины, допуск ± 2 дБ(A)

8 | Технические характеристики

Тип	Количество цилиндров	Рабочий объем 50 / 60 Гц (1450 / 1740 1/мин)	Электрические характеристики				Вес	Соединения ④		Заправка маслом	Уровень звукового давления
			Напряжение	Макс. рабочий ток ② Δ / Y	Макс. потребление мощности ②	Пусковой ток (ротор заблокирован) Δ / Y		Напорный провод DV	Всасывающий провод SV		
			①	А	кВт	А	кг	мм (дюйм)	мм (дюйм)	л	L/M/H ⑤
HGX34e/215-4 S R407C	4	18,8 / 22,6	220-240 В Δ / 380-420 В Y - 3 - 50 Гц 265-290 В Δ / 440-480 В Y - 3 - 60 Гц	20,1 / 11,6	6,8	132 / 76	97	22 (7/8)	28 (1 1/8)	1,4	62 / 59 / 58
		22,1 / 26,6		23,7 / 13,7	8,2	132 / 76	96				64 / 62 / 60,5
HGX34e/315-4 S R407C		27,3 / 32,8		28,1 / 16,2	9,9	132 / 76	97				66 / 64 / 63
HGX34e/380-4 S R407C		33,1 / 39,7		33,8 / 19,5	12,1	132 / 76	96				67 / 64,5 / 64

① Допуск (± 10 %) основан на среднем значении диапазона напряжения.

Другое напряжение и виды тока по запросу.

② - Показатели макс. потребляемой мощности действительны для режима работы с частотой 50 Гц. При режиме с частотой 60 Гц показатели умножаются в 1,2 раза. Макс. рабочий ток при этом не изменяется.

- Учитывайте макс. рабочий ток/макс. потребляемую мощность для расположения контакторов, кабелей и предохранителей. Контактор: категория применения AC3.




③ Все данные основаны на среднем значении диапазона напряжения

④ Для паяных соединений

⑤ L = низкая температура (-35 / 40°C), M = нормальное охлаждение (-10 / 45°C), H = использование кондиционера (5 / 50°C), уровень звукового давления, измеренный в беззвучном измерительном пространстве, удаление 1 м. Режим работы компрессора при 50 Гц (1450 1/мин), хладагент R404A. Характеристики представляют собой средние величины, допуск ± 2 дБ(A)

9| Размеры и подключения

HG34e

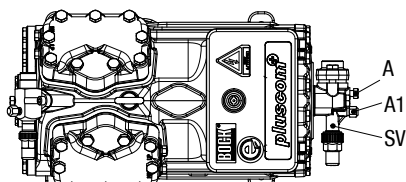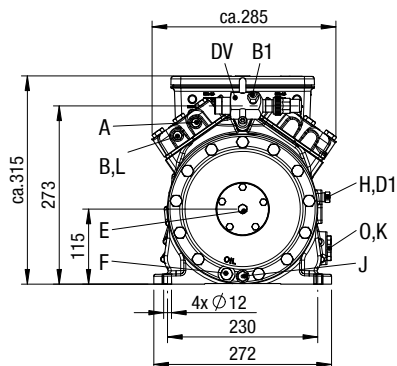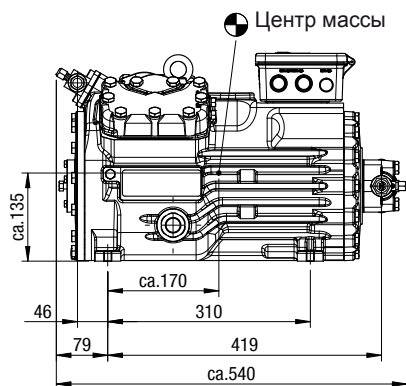

1) SV 90° поворот



Размеры в мм
Рис. 23


Ru

SV	Всасывающий провод	
DV	Напорный провод	см. технические характеристики, раздел 8
A	Подключение на стороне всасывания, не блокируется	$1/8"$ NPTF
A1	Подключение на стороне всасывания, блокируется	$7/16"$ UNF
B	Подключение на стороне нагнетания, не блокируется	$1/8"$ NPTF
B1	Подключение на стороне нагнетания, блокируется	$7/16"$ UNF
D1	Подключение системы отвода масла от сепаратора	$1/4"$ NPTF
E	Подключение масляного манометра	$1/8"$ NPTF
F	Слив масла	M10
H	Заглушка заправочного отверстия для масла	$1/4"$ NPTF
J	Подключение устройства обогрева масляного картера	Ø 15 мм
K	Смотровое стекло	1 $1/8"$ - 18 UNEF
L	Подключение защитного термостата	$1/8"$ NPTF
O	Подключение регулятора уровня масла	1 $1/8"$ - 18 UNEF

96178-05.2014-DGbFE/Ru

9| Размеры и подключения

HG34e R407C

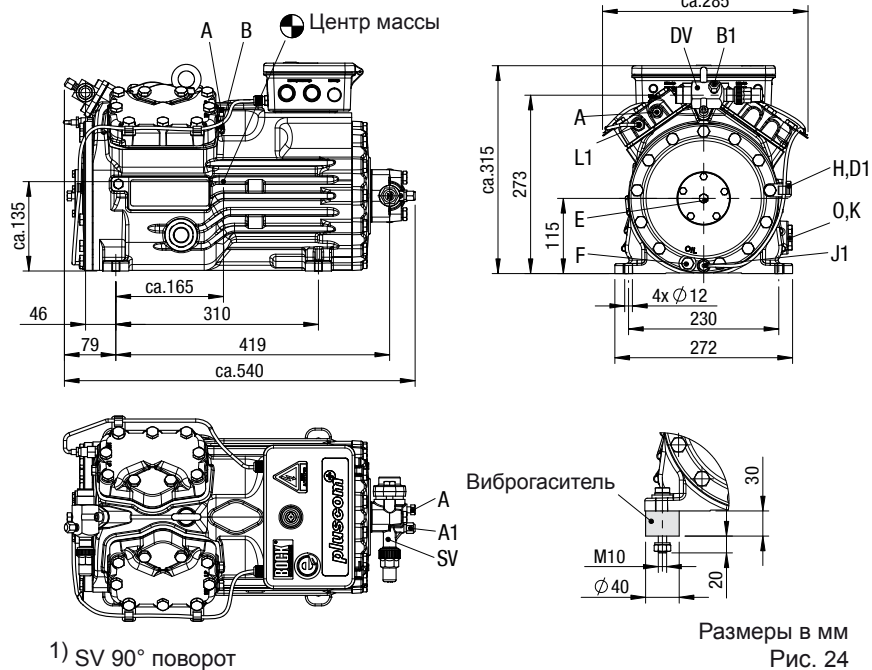

Ru

SV	Всасывающий провод	
DV	Напорный провод	см. технические характеристики, раздел 8
A	Подключение на стороне всасывания, не блокируется	$\frac{1}{8}$ " NPTF
A1	Подключение на стороне всасывания, блокируется	$\frac{7}{16}$ " UNF
B	Подключение на стороне нагнетания, не блокируется	$\frac{1}{8}$ " NPTF
B1	Подключение на стороне нагнетания, блокируется	$\frac{7}{16}$ " UNF
D1	Подключение системы отвода масла от сепаратора	$\frac{1}{4}$ " NPTF
E	Подключение масляного манометра	$\frac{1}{8}$ " NPTF
F	Слив масла	M10
H	Заглушка заправочного отверстия для масла	$\frac{1}{4}$ " NPTF
J1	Устройство подогрева масла в картере (Дополнительное оборудование)	$\varnothing 15$ мм
K	Смотровое стекло	1 $\frac{1}{8}$ " - 18 UNEF
L1	Защитный термостат	$\frac{1}{8}$ " NPTF
O	Подключение регулятора уровня масла	1 $\frac{1}{8}$ " - 18 UNEF

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ CE 03

для использования компрессоров на территории ЕС
(согласно Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG)

Настоящим заявляем, что холодильные компрессоры
Название продукта: **HG34e**
соответствуют Директиве ЕЭС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Согласованный стандарт:
EN 60034-1:2010
EN 60204-1:2006

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КОМПОНЕНТОВ

для использования компрессоров на территории ЕС
(согласно Директиве по машиностроению 2006/42/EG)

Производитель: GEA Bock GmbH, Бенцштрассе 7
72636 Фрикенхаузен, Германия, тел.: 07022/9454-0

настоящим заявляет, что холодильный компрессор **HG34e** соответствует основным
требованиям Приложения II 1B Директивы по машиностроению 2006/42/EG.

Согласованный стандарт:

Норме EN 12693:2008 и прочим упоминаемым нормам

Компонент машины может вводиться в эксплуатацию только после того, как будет
установлено, что машина, в которую встраивается этот компонент, соответствует
положениям Директивы по машиностроению (2006/42/EG).

Производитель обязуется по требованию предоставлять специальную документацию
по компоненту машины для отдельных государств.

Специальная техническая документация по компоненту машины составлена согласно
Приложению VII часть B.

Ответственный за документацию:
Wolfgang Sandkötter, Benzstraße 7, 72636 Frickenhausen.



ppa. Wolfgang Sandkötter,
Chief Development Officer

Frickenhausen, 01.11.2011

Уважаемый заказчик!

Компрессоры компании Bock – это высококачественные, надежные и простые в обслуживании изделия. По всем вопросам, связанным со сборкой, эксплуатацией и принадлежностями, обращайтесь в отдел технической поддержки нашей компании или в специализированные оптовые магазины, а также в наши представительства. Вы можете связаться с сервисной службой Bock по телефону нашей бесплатной «горячей» линии 00 800 / 800 000 88 или по электронной почте bock@gea.com.

С уважением,

GEA Bock GmbH
Benzstraße 7
72636 Frickenhausen
Германия

Используйте информацию, представленную на нашем сайте www.bock.de.
Например, по ссылке «Dokumentationen» (Документация) вы найдете:

- техническую информацию
- информацию о продукте
- проспекты по продукции
- и многое другое

Ru



Наши ценности - это наша жизнь.

Высокое качество · Увлеченность · Честность · Ответственность · Разнообразие GEA

Концерн GEA Group является глобальной машиностроительной компанией с многомиллиардными объемами продаж, осуществляющей свою деятельность в более чем 50 странах. Компания была основана в 1881 г. и с тех пор является одним из крупнейших поставщиков инновационного оборудования и технологий. Акции концерна GEA Group представлены в индексе европейской биржи STOXX® Europe 600

GEA Refrigeration Technologies

GEA Bock GmbH

Benzstraße 7, 72636 Frickenhausen, Германия
Телефон +49 7022 9454-0, Факс +49 7022 9454-137
bock@gea.com, www.bock.de