

Пользователь

ТзОВ "Промхолд-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


08.02.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x ICE 43A10 ED

Мощность	kW	23,605		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 18380

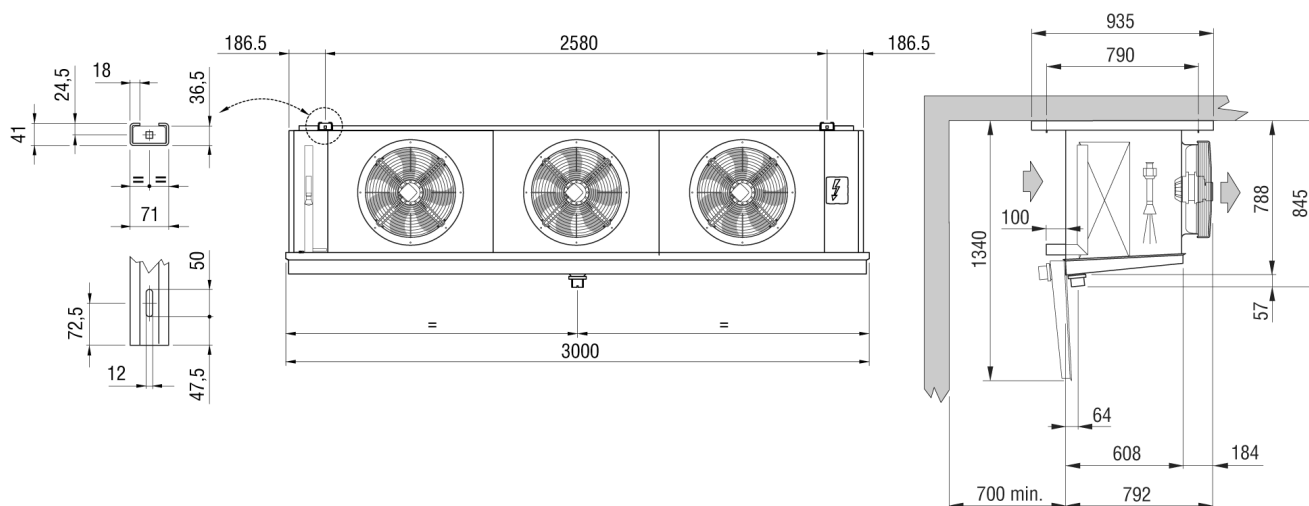

Вес	kg	163,000		
Внутренняя поверхность	m2	15,40	Внешняя поверхность	m2 62,29
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение	42 mm
Объем труб	dm3	32,00	Расстояние между ламелями	mm 10
Сливное подсоединение		2" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	15000
Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm 450
Поток воздуха	m3/h	18380	Выброс воздуха	m 29,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин 1350
Вентил.	A	3,3	Суммарная мощность	Watt 1620
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	52		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.