

Пользователь

ТзОВ "Промхолд-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


08.02.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x ICE 52D10 ED

Мощность	kW	42,732		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 19670

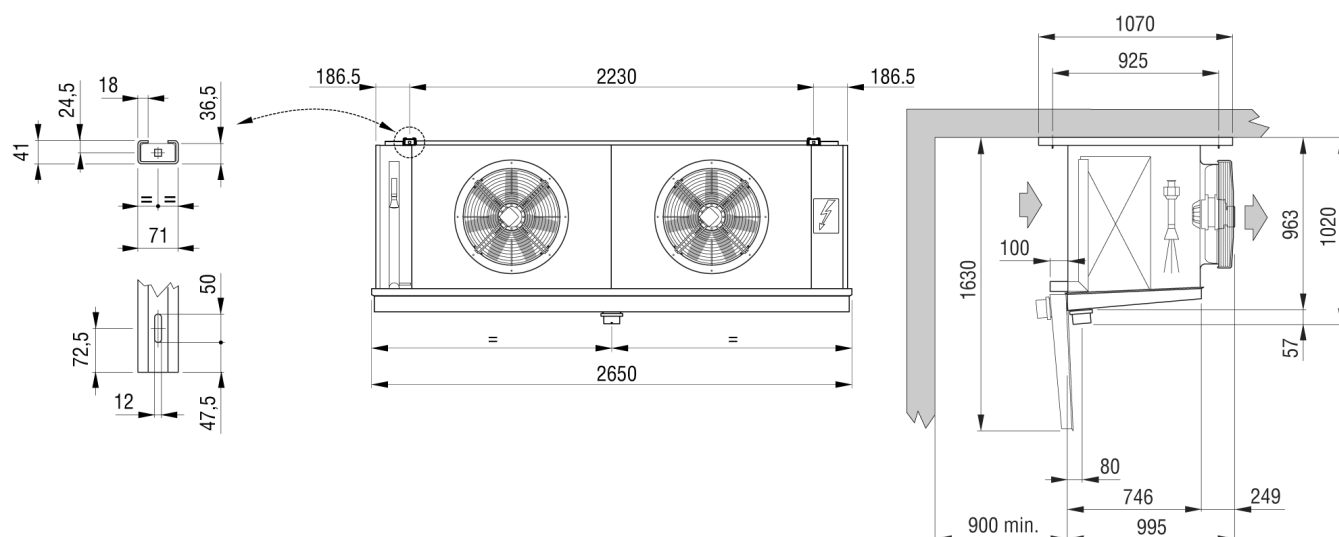

Вес	kg	240,000		
Внутренняя поверхность	m2	33,20	Внешняя поверхность	m2 134,35
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение	54 mm
Объем труб	dm3	66,00	Расстояние между ламелями	mm 10
Сливное подсоединение		3" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	19260
Вентилятор	п.	2	Диаметр	mm 560
Поток воздуха	m3/h	19670	Выброс воздуха	m 36,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин 1320
Вентил.	A	4,4	Суммарная мощность	Watt 2300
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	57		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.