

Пользователь

ТзОВ "Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


08.02.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x ICE 53A10 ED

Мощность	kW	41,521		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 32570

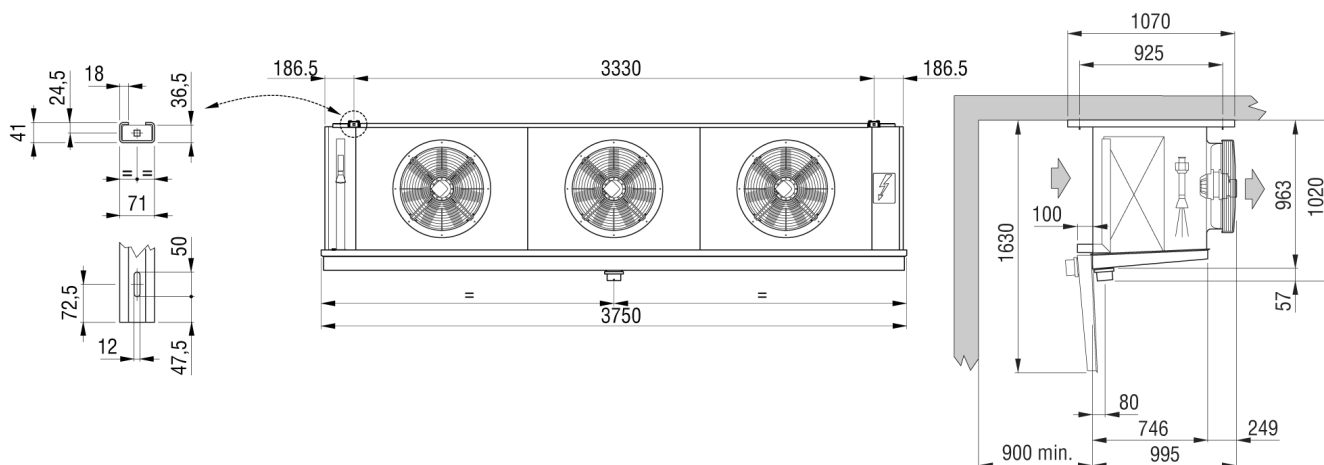

Вес	kg	229,000		
Внутренняя поверхность	m2	24,90	Внешняя поверхность	m2 101,00
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение	54 mm
Объем труб	dm3	48,10	Расстояние между ламелями	mm 10
Сливное подсоединение		3" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	24000
Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm 560
Поток воздуха	m3/h	32570	Выброс воздуха	m 39,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин 1320
Вентил.	A	6,6	Суммарная мощность	Watt 3450
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	59		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.