

Пользователь

ТзОВ "Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


06.02.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x IDE 41A07 ED

Мощность	kW	7,505			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	4360

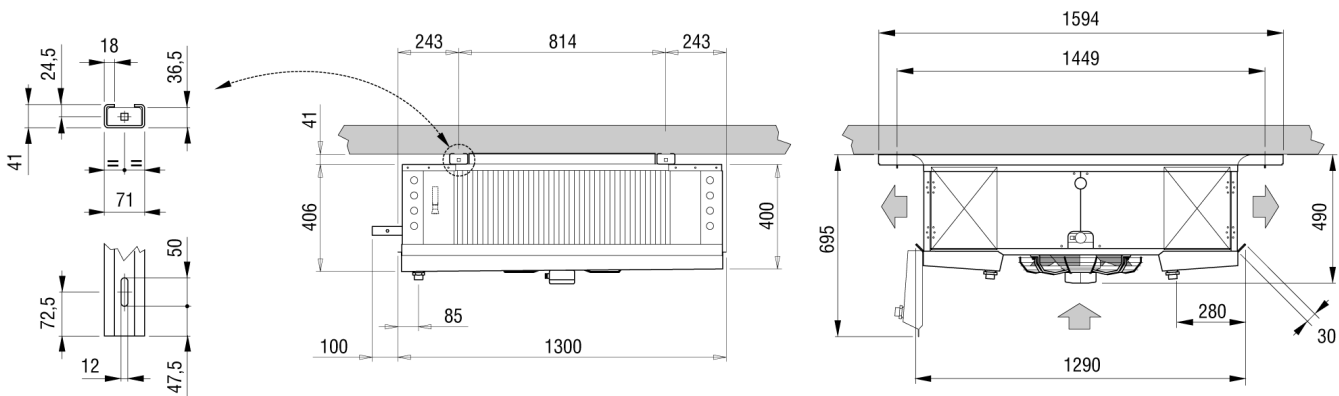

Вес	kg	80,000			
Внутренняя поверхность	m2	5,10	Внешняя поверхность	m2	28,21
Входное подсоединение		16 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объем труб	dm3	11,10	Расстояние между ламелями	mm	7
Сливное подсоединение		2 x 1" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	5040
Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm	450
Поток воздуха	m3/h	4360	Выброс воздуха	m	12,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1370
Вентил.	A	0,79	Суммарная мощность	Watt	430
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	46			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.