

Пользователь

ТзОВ "Промхолд-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель

06.02.2016


Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: * 1 x IDE 52B04 ED

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

Мощность	kW	36,679			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	15680

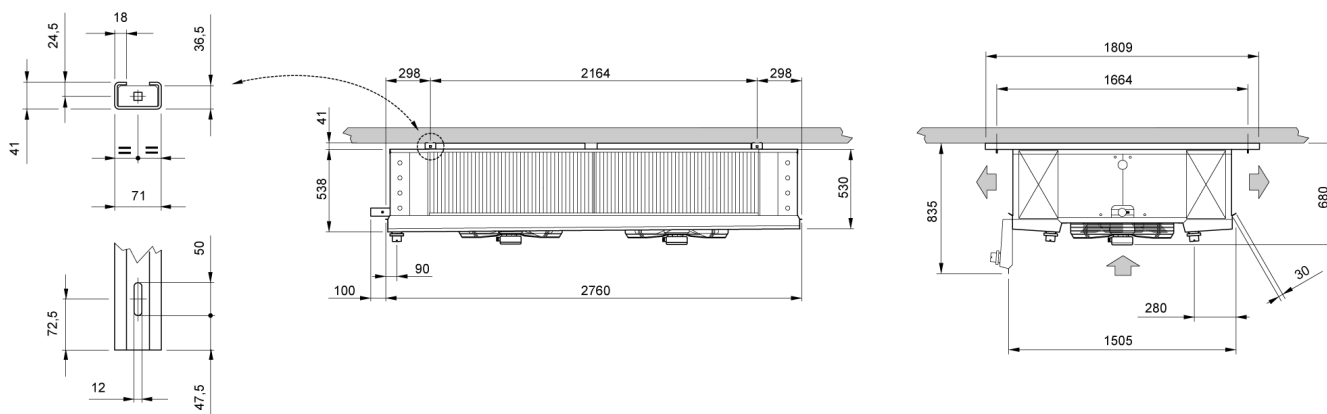

Вес	kg	250,000			
Внутренняя поверхность	m2	26,50	Внешняя поверхность	m2	217,33
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объем труб	dm3	50,70	Расстояние между ламелями	mm	4.5
Сливное подсоединение		2 x 2" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	19260
Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	560
Поток воздуха	m3/h	15680	Выброс воздуха	m	14,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1360
Вентил.	A	3,3	Суммарная мощность	Watt	1680
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	56			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.