

Пользователь

ТзОВ "Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


06.02.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x IDE 52B07 ED

Мощность	kW	33,653		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 16390

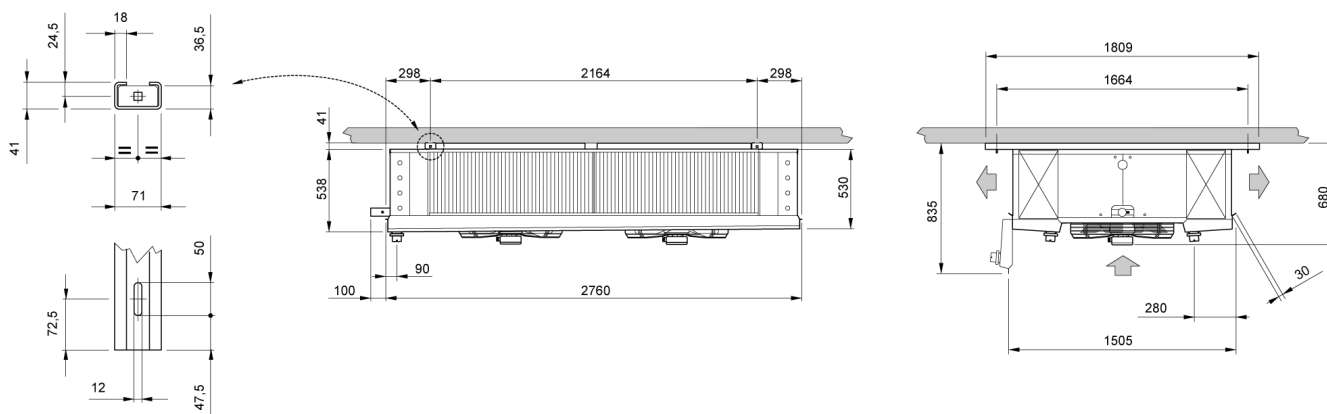

Вес	kg	250,000		
Внутренняя поверхность	m2	26,50	Внешняя поверхность	m2 146,01
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение	54 mm
Объем труб	dm3	50,70	Расстояние между ламелями	mm 7
Сливное подсоединение		2 x 2" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	19260
Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm 560
Поток воздуха	m3/h	16390	Выброс воздуха	m 15,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин 1360
Вентил.	A	3,3	Суммарная мощность	Watt 1680
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	56		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.