

Пользователь

ТзОВ "Промхолд-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель

06.02.2016


Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: * 1 x IDE 54A04 ED

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

Мощность	kW	70,816			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	32570

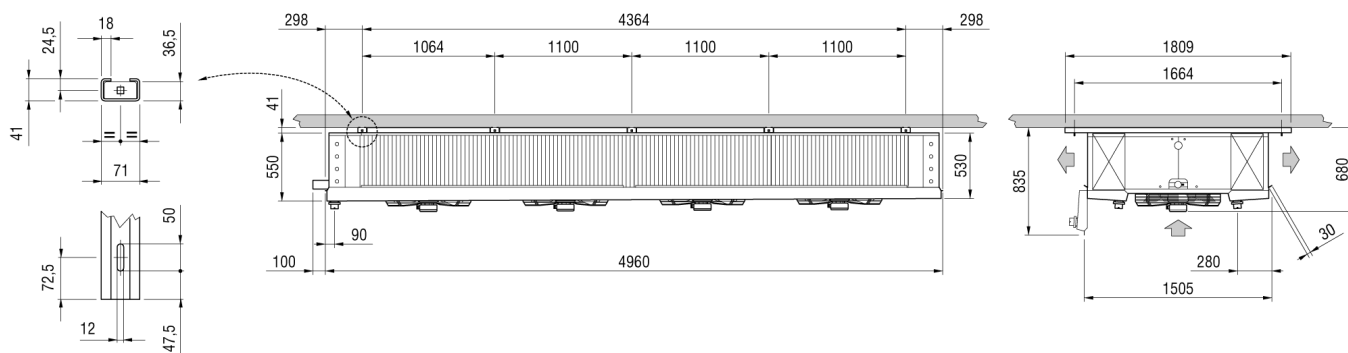

Вес	kg	498,000			
Внутренняя поверхность	m2	39,80	Внешняя поверхность	m2	326,01
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		70 mm
Объем труб	dm3	79,50	Расстояние между ламелями	mm	4.5
Сливное подсоединение		2 x 2" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	32250
Вентилятор	п.	4	Диаметр	mm	560
Поток воздуха	m3/h	32570	Выброс воздуха	m	17,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1360
Вентил.	A	6,6	Суммарная мощность	Watt	3360
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	59			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.