

Пользователь

ТзОВ "Промхолд-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


06.02.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x IDE 54A10 ED

Мощность	kW	52,295		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 34190

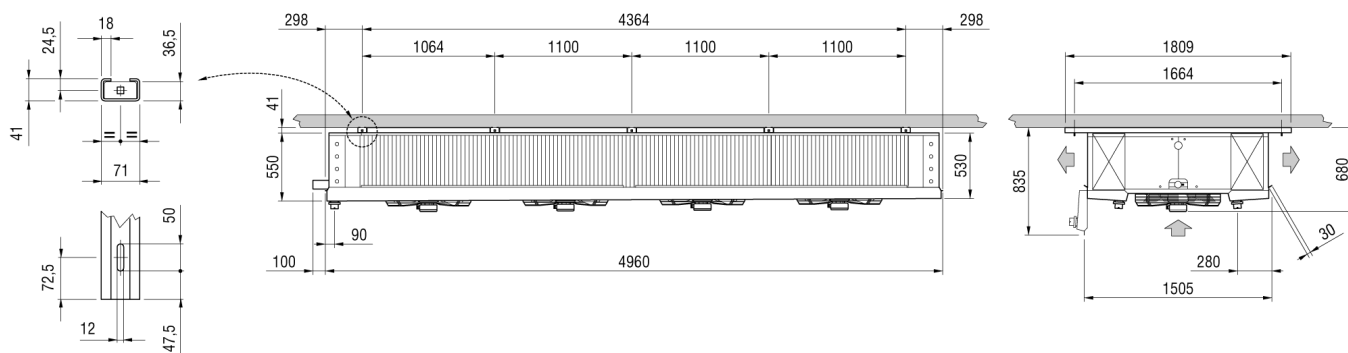

Вес	kg	498,000		
Внутренняя поверхность	m2	39,80	Внешняя поверхность	m2 161,23
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение	70 mm
Объем труб	dm3	79,50	Расстояние между ламелями	mm 10
Сливное подсоединение		2 x 2" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	32250
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm 560
Поток воздуха	m3/h	34190	Выброс воздуха	m 19,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин 1360
Вентил.	A	6,6	Суммарная мощность	Watt 3360
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	59		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.