

Пользователь

ТзОВ "Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель

06.02.2016


Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: * 1 x IDE 54B04 ED

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

Мощность	kW	78,684			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	31360

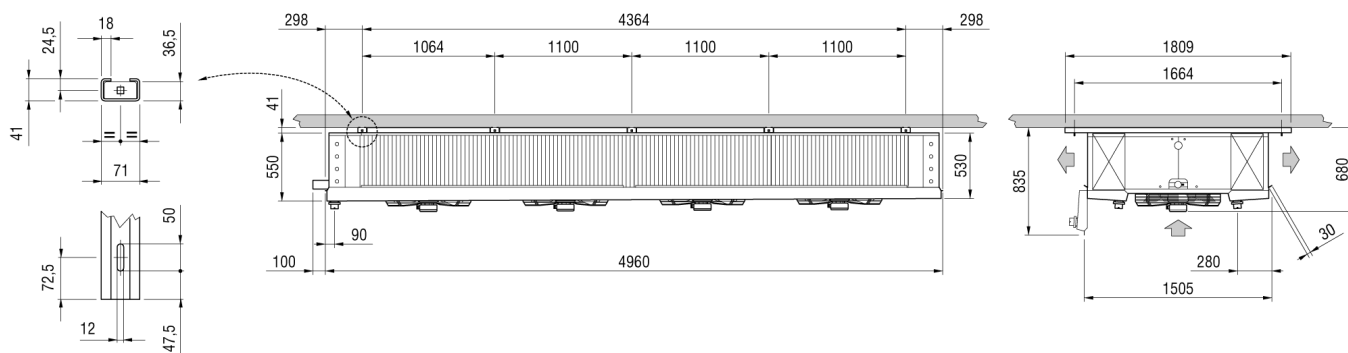

Вес	kg	498,000			
Внутренняя поверхность	m2	53,10	Внешняя поверхность	m2	434,68
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		70 mm
Объем труб	dm3	97,20	Расстояние между ламелями	mm	4.5
Сливное подсоединение		2 x 2" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	38700
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	560
Поток воздуха	m3/h	31360	Выброс воздуха	m	16,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1360
Вентил.	A	6,6	Суммарная мощность	Watt	3360
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	59			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.