

Пользователь ТзОВ"Прохолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


10.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x MIC 500 ED

Мощность	kW	3,329		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 2300

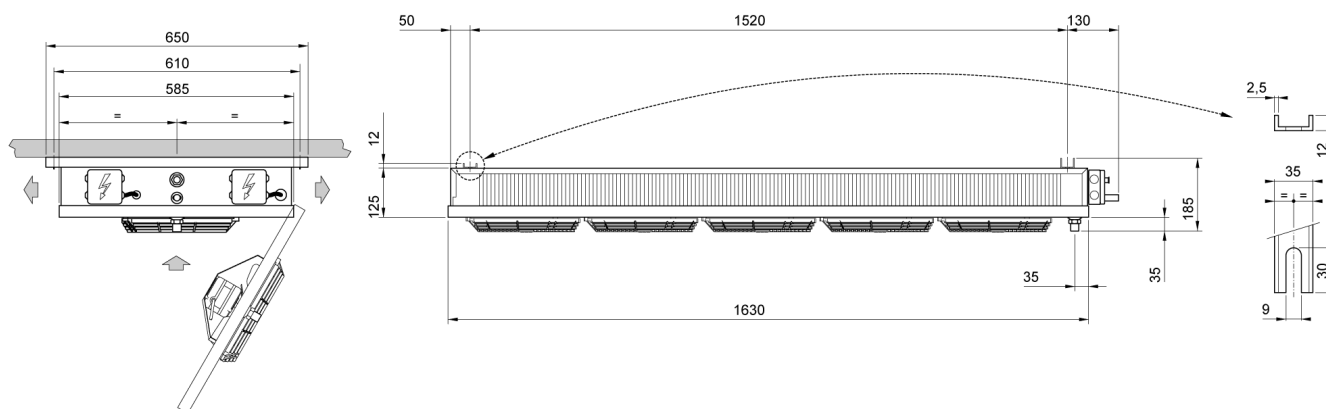

Вес	kg	29,900		
Внешняя поверхность	m2	2,12	Внутренняя поверхность	m2 20,00
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение	22 mm
Объем труб	dm3	5,00	Расстояние между ламелями	mm 4.5 / 9
Сливное подсоединение		1" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	3600
Вентилятор	n.	5	Диаметр	mm 230
Поток воздуха	m3/h	2300	Выброс воздуха	m 2,5
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин 1300
Вентил.	A	1,75	Суммарная мощность	Watt 265
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	37		

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.